


Versie 12 april 2010

Aanmaken van meetwaardenscherm in Promedico asp, zoals minimaal gewenst door de ZEL.

Kies voor ONDERHOUD-MEETWAARDEN

Kies het voorgeprogrammeerde onderzoek "diabetes controle 1 jaar (NMP)" Door hierop te "klikken" kom je in een nieuw scherm

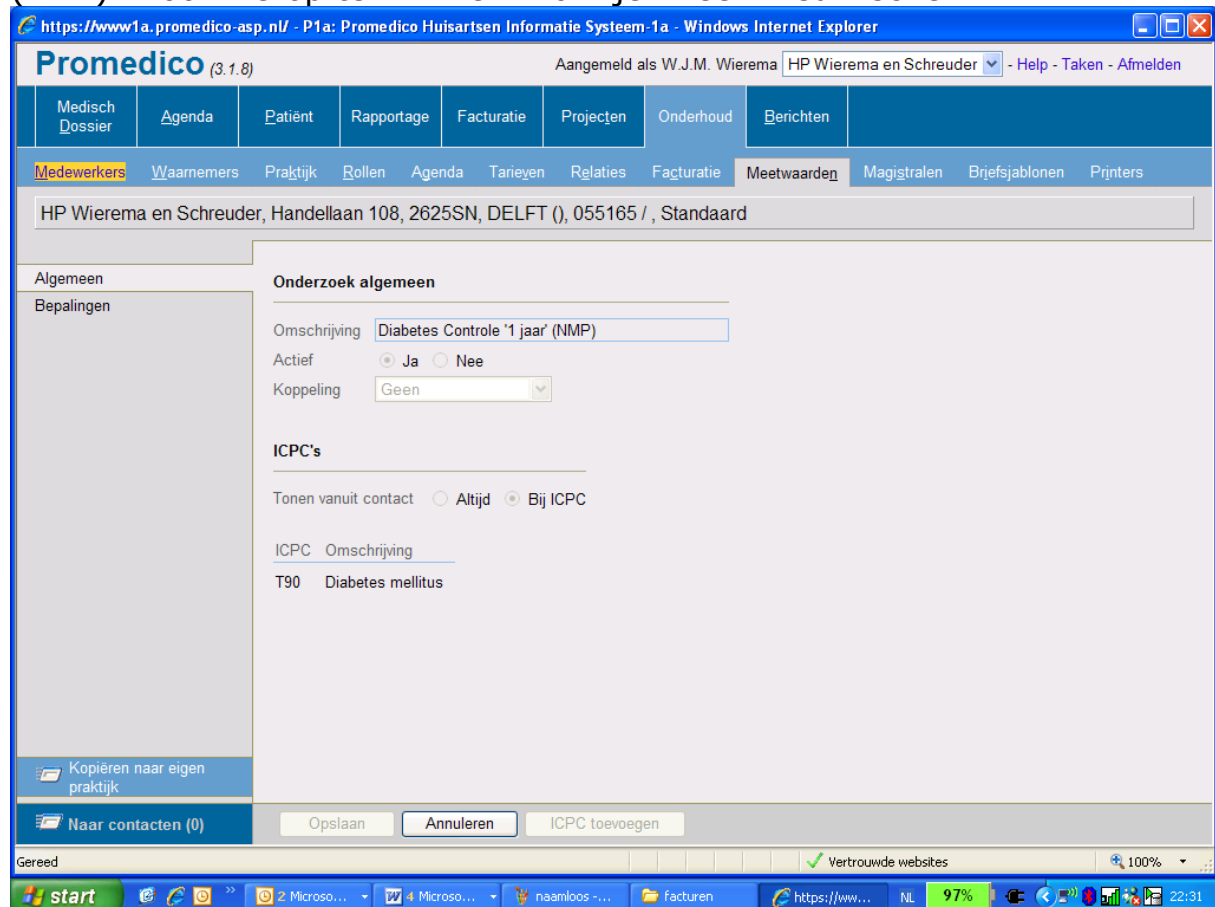

Door links onder te klikken op "kopiëren naar eigen praktijk" heb je een onderzoek met meetwaarden die je zelf kunt aanvullen of verwijderen.

Geef nu dit eigen onderzoek ook een eigen naam in het vak:omschrijving. bijv:diabetes controle ZEL.

De volgende stap is zinvol, maar niet noodzakelijk, om dit onderzoek alleen zichtbaar te maken bij patiënten waar een ICPC T90.1 of T90.2 is ingevoerd bij het betreffende deelcontact. Je zet deze stap door onderin het scherm op "ICPC invoegen" te klikken en vervolgens te kiezen voor T90.1 en T90.2.

De volgende stap is links boven klikken op "Bepalingen" en je komt dan in het volgende scherm

https://www1a.promedico-asp.nl/?controllerAction=newOnderzoek&onderzoek.id=17786 - P1a: Promedi - Windows Internet Explorer

Promedico (3.3.4) Aangemeld als F. Schreuder HP Wierema en Schreuder - Help - Taken - Afmelden

Medisch Dossier | Agenda | Patiënt | Rapportage | Facturatie | Projecten | Onderhoud | Berichten

Medewerkers | Waarnemers | Praktijk | Rollen | Agenda | Tarieven | Relaties | Facturatie | **Meetwaarden** | Magistralen | Brieffjablonen | Printers

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (NL), 055165 / , Standaard

Algemeen

Bepalingen

Diabetes Controle '1 jaar' (NMP)

Secties

Naam	Toelichting	Aantal bepalingen
Diabetes Controle '1 jaar' (NMP)		74

Aanvraag bepalingen

Memo Omschrijving

Er zijn geen aanvraag bepalingen voor dit onderzoek.

Nieuwe sectie

Naar contacten (0) Opslaan Annuleren Aanvraag toevoegen

Vertrouwde websites 100%

start De ku... 3 Mic... Mijn af... Bijlage... https://... naam... NL 100%

Hier staat de regel "Diabetes Controle i jaar (NMP)". Ga hier met de cursor opstaan en klik erop. Nu opent het volgende scherm

https://www1a.promedico-asp.nl/?changed=false - P1a: Promedico Huisartsen Informatie Systeem-1a - Windows Internet Explorer

Promedico (3.1.8) Aangemeld als W.J.M. Wierema HP Wierema en Schreuder - Help - Taken - Afmelden

Medisch Dossier | Agenda | Patiënt | Rapportage | Facturatie | Projecten | Onderhoud | Berichten

Medewerkers | Waarnemers | Praktijk | Rollen | Agenda | Tarieven | Relaties | Facturatie | **Meetwaarden** | Magistralen | Brieffjablonen | Printers

HP Wierema en Schreuder, Handellaan 108, 2625SN, DELFT (), 055165 / , Standaard

Algemeen

Bepalingen

Diabetes Controle '1 jaar' (NMP)

Sectie

Naam

Toelichting

Uitslag bepalingen

Memo	Omschrijving	Journal	Geldig	Toelichting
GEW	gewicht patiënt	Memocode + afwijkend	9000	
LNGP	lengte patiënt	Memocode + afwijkend		
QUET	Quetelet-index (BMI) patiënt	Memocode + afwijkend	9000	
GWQI	gewicht bij QI=27	Memocode + afwijkend	9000	
OMVA	buikomvang	Memocode + afwijkend	9000	
OMVA	buikomvang	Memocode +	9000	

Naar contacten (0) Opslaan Annuleren Uitslag toevoegen

Gereed Vertrouwde websites 100%

start 2 Microso... 4 Microso... naamloos ... facturen https://ww... NL 97%

In dit scherm zijn meetwaarden toe te voegen en te verwijderen. Een deel van de hier opgenomen meetwaarden worden in ieder geval voorlopig door de ZEL niet gebruikt en kunnen dus gewist worden door op het vuilnisbakje te klikken. Andere waarden die wel gebruikt worden staan er niet in. Via "uitslag toevoegen" kunnen nieuwe waarden worden toegevoegd. Let wel: in het vorige scherm bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor "Aanvraag toevoegen" maar die optie moet niet gekozen worden! Een groot aantal meetwaarden kan/moet worden verwijderd zodat alleen een beperkte lijst overblijft (Dit wordt sterk aanbevolen omdat er anders relatief veel tijd naar het invullen van de computer gaat zonder duidelijke meerwaarde). Deze is vervolgens voor de 3 maands en 1 jaarscontroles te gebruiken waarbij bij de 3 maandscontroles niet alle items ingevuld hoeven te worden. De meetwaarden die in ieder geval behouden moeten worden zijn, waarbij de dikgedrukte zelf moeten worden toegevoegd:

1. **hoofdbehandelaar (Dm2)-DMHB**
2. **aard van het consult-DMAC**
3. reden geen geregelde zorg-DMRZ
4. gewicht-GEW,
5. lengte-LNGP,
6. QI-QUET,
7. syst bloeddruk-RRSY
8. diast bloeddruk-RRDI
9. roken-ROOK
10. glucose nuchter-GLUC
11. glycohemoglobine (HbA1c)-GLHB
12. **HbA1c (glycohemoglobine) IFCC-HBAC**
13. chol-CHOL
14. HDL chol-HDL
15. **LDL chol-LDL**
16. ratio-CHHD
17. trigl-TRIG
18. kreat-KREA
19. kreatinine klaring volgens Cockcroft-KREA
20. alb/kreat ratio in urine-ALBK
21. datum laatste fundoscopie-DAFU
22. **doorbloeding linker voet-DBLO-LV LI**
23. **doorbloeding rechter voet-DBLO-LV RE**
24. monofilament linker voet-MOFV-NS LI
25. monofilament rechter voet-MOFV-NS RE
26. **inspectie linker voet-INSP-LV LI**
27. **inspectie rechter voet-INSPLV RE**
28. **risico voetulcera-RIVU-SQ**

Om ervoor te zorgen dat je journaal leesbaar blijft is het mijns inziens niet handig om de meetwaarden in het journaal te tonen. Om dit te bewerkstelligen moet je elke meetwaarde afzonderlijk aanklikken en bewerken. Je kunt dan voor de optie nee kiezen zodat er niets in het journaal verschijnt. Ook kun je de geldigheidsduur van de meetwaarde aangeven. Is niet zo relevant maar zou minimaal 730 dagen moeten zijn.